
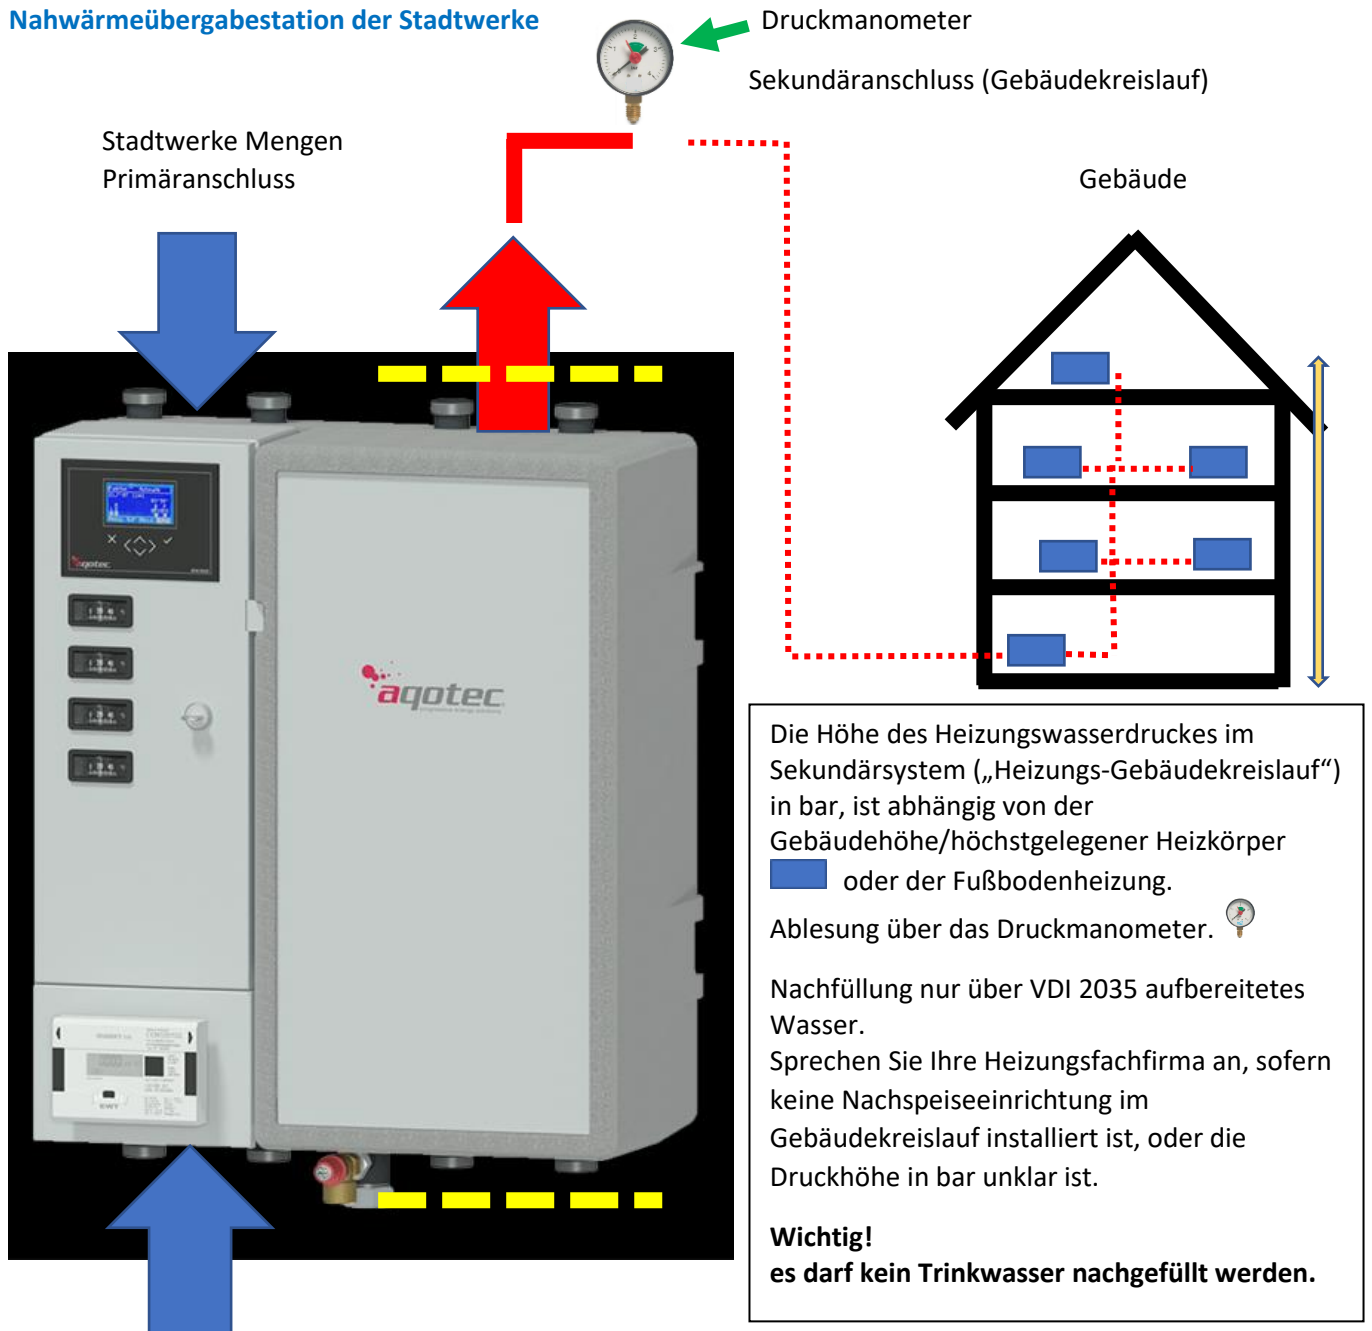


### Ihr Heizungswasserdruck im Sekundärkreislauf/Gebäudekreislauf der Nahwärmeversorgung

Die Heizperiode hat wieder begonnen, damit die „Wärme“ alle Heizkörper/Fußbodenheizung in ihrem Gebäude erreichen kann, kontrollieren Sie bitte Ihren Heizungswasserdruck. Dafür ist in Ihrem System ein Druckmanometer installiert. Ist zu wenig Heizungswasserdruck im Sekundärkreis vorhanden, muss die Heizungspumpe zu viel „arbeiten“ und kann dadurch defekt gehen. Ebenso werden die Heizkörper/Fußbodenheizung nicht „richtig“ warm.

Ihre Zuständigkeit als Kunde der Nahwärme ist für Sie ab der  Linie, dem Sekundäranschluss an der Nahwärmeübergabestation der Stadtwerke Mengen.

### Nahwärmeübergabestation der Stadtwerke



Stadtwerke Mengen Primäranschluss

(Schematische Darstellung, des Sekundäranschlusses)

Bei Fragen können Sie sich gerne unter der Rufnummer 07572 / 607-400 an die Stadtwerke Mengen wenden.